

FHWC3025MS

3 1/4" x 10" Rectangular
duct location (rear)

Emplacement du conduit
rectangulaire de
3 1/4 x 10 po (arrière)

7" Round or
3 1/4" x 10" rectangular
duct location (top)


Emplacement du conduit rond de
7 po ou rectangulaire de
3 1/4 x 10 po (supérieur)

supply locations

emplacements du raccordement

Recirculation vent

Évent de recirculation

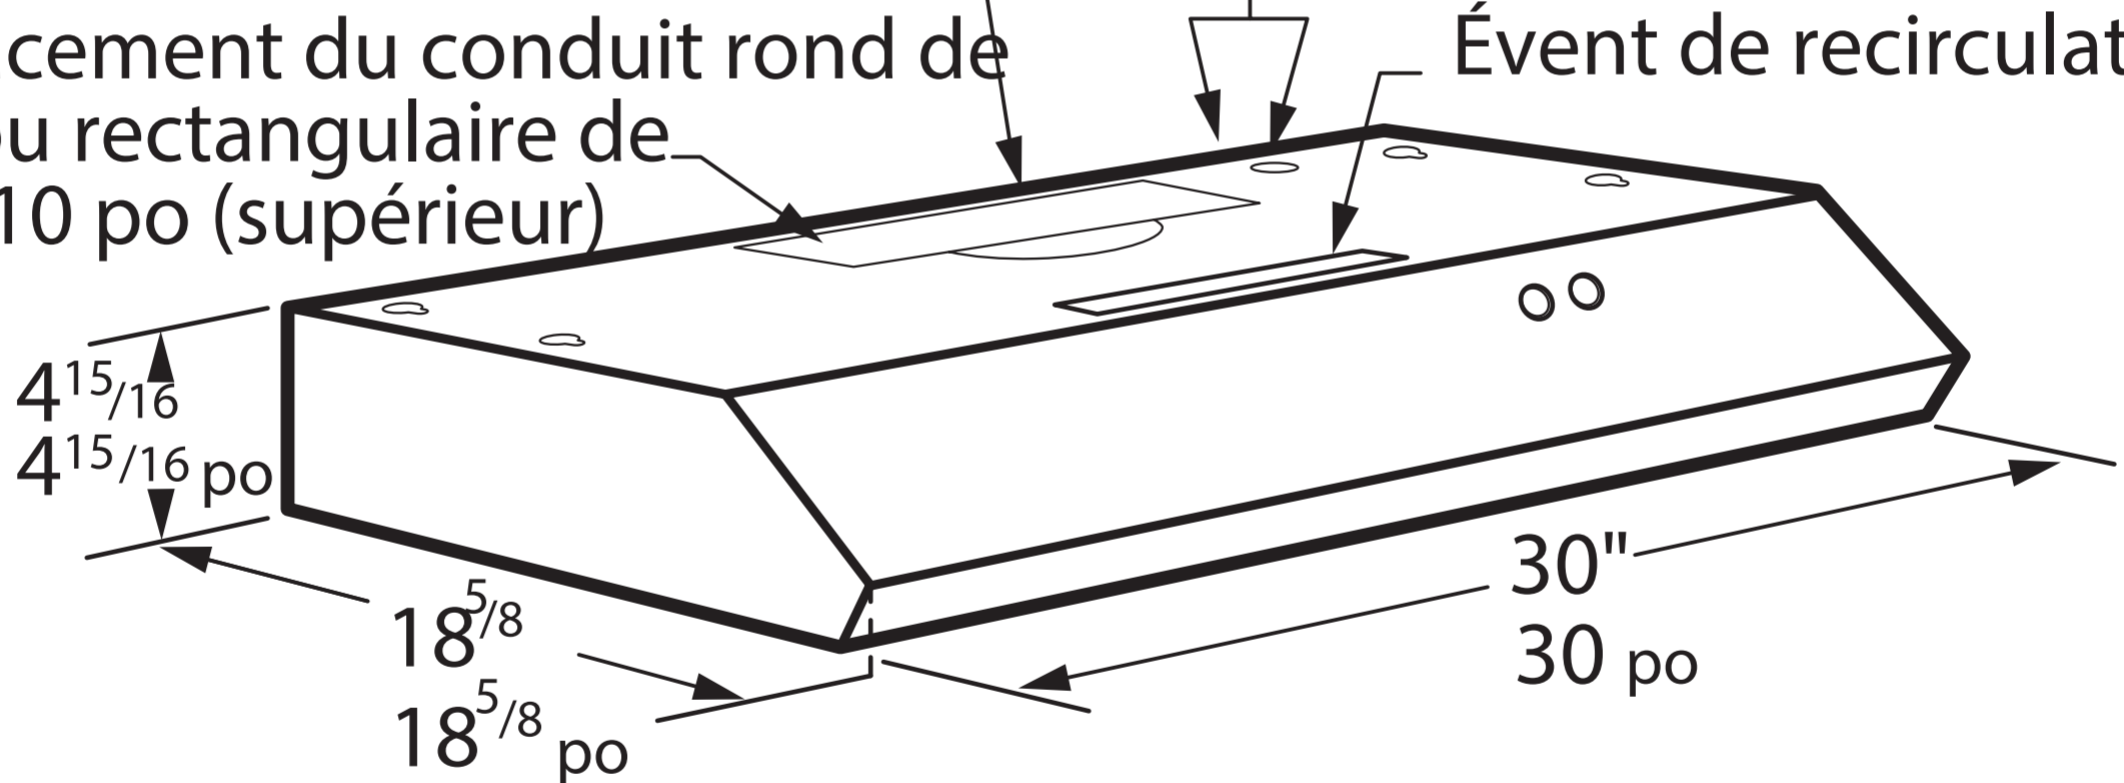

7" round duct requires use
of optional transition duct
Le conduit rond de 7 po
nécessite l'utilisation d'un
conduit de transition
en option